


Jeneratör Voltaj Regülatörü

Ürün Kodu	230.001.006	-220V	25A
	230.001.007	-380V	25A
	230.001.008	-220V	40A
	230.001.009	-380V	40A



Boyutlar & Diyagram

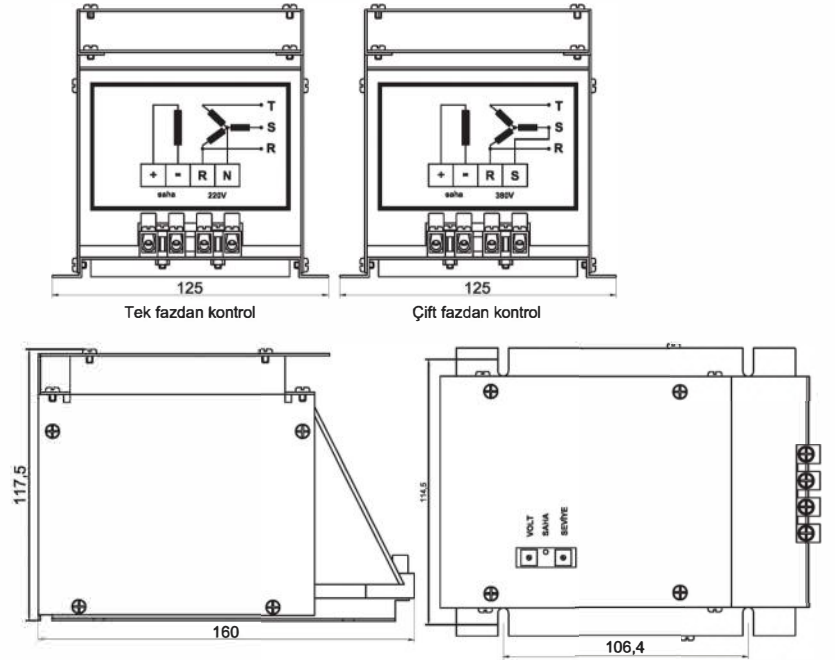

Teknik Data

	230.001.006	230.001.007	230.001.008	230.001.009
Anma Gerilimi	220Vac	380Vac	220Vac	380Vac
Gerilim Ayarı	176-264Vac	304-456Vac	176-264Vac	304-456Vac
Anma Akımı	25A	25A	40A	40A
Voltaj Regülasyonu	± 5%			
Saha Voltajı Aralığı	0-100Vdc	0-160Vdc	0-100Vdc	0-160Vdc
Minimum Remenans Gerilimi	> 0,5V			
Takip edilen faz sayısı	1	2	1	2
Yarı iletken + Röle hibrit mimari	Evet, Röle + Yarım dalga tiristör çıkışlı			
Voltaj ayarı	Evet			
Stabilite ayarı	Evet			
Jeneratör uyumluluğu	Üniversal			
Jeneratör üzerinde çalışma	Hayır			
Ortam harareti	- 20 / + 60°C			
Ölçüler	125x160x118mm			
Ağırlık	1,1kg	1,3kg	1,1kg	1,3kg

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.

Jeneratör Voltaj Regülatörü

Ürün Kodu	230.001.006	-220V	25A	(Devam)
	230.001.007	-380V	25A	
	230.001.008	-220V	40A	
	230.001.009	-380V	40A	

Ürün Detay

Her jeneratör değişen yük şartları altında doğru voltajı üretebilmek için bir Jeneratör Voltaj Regülatörüne (yaygın kullanılan adı ile AVR kartı) ihtiyaç duyar. ELO Jeneratör Voltaj Regülatörü, alternatör fazlarından birini (230.001.006 / 230.001.008) veya ikisini (230.001.007 / 230.001.009) sürekli ölçer, ölçtüğü voltaj değerlerin boşta ve yükteki değişimine göre saha voltajını kısarak veya yükselterek çıkış voltajını regüle eder.

ELO Jeneratör Voltaj Regülatörü eşgüdümlü çift mimari mantığında çalışmaktadır. Yapısı aynı anda yarı iletken ve trafo/röle içerir. Mevcut Jeneratör Regülatörleri düşük remenanslı jeneratörleri çalıştıramaz iken, ELO Jeneratör Voltaj Regülatörü ilk kalkışı röle ile yapar ve devamında yarı iletken moduna geçer. Bu da 0,5V altında bir voltajı bile kayıpsız değerlendirebilir olmasından kaynaklanır.


Faz-Nötr (220V) girişli regülatörlerde 4 bağlantı terminali mevcuttur:

R: Tek Faz girişi (alternatör fazlarından herhangi biri)

N: Alternatör Yıldız Noktası (Nötr)

+: Saha (İkaz) + terminali

-: Saha (İkaz) - terminali




İki Faz (380V) girişli regülatörlerde 4 bağlantı terminali mevcuttur:

R: Faz girişi (alternatör fazlarından biri)

S: Faz girişi (alternatör fazlarından diğeri)

+: Saha (İkaz) + terminali

-: Saha (İkaz) - terminali



Saha uçlarına hiç bir açık devre, kısa devre, sigorta, şalter ve buton gibi devre kesiciler kesinlikle bağlanmamalıdır. Cihaz bağlı iken akü ile uyarım yapmak, saha uçlarından herhangi birini çıkartmak, bu uçları birbirine temas ettirmek, alternatörü normal devrinin altında veya rölantide çalıştırmak, jeneratörü yük altında stop etmek veya yük altında marşlamak regülatörün bozulmasına sebep olur.

Jeneratörün yük altında stop ettirilmesi veya yük altında çalıştırılması durumunda çıkış voltajı düşeceğinden, regülatör içindeki röle 220V girişte 120 Voltta / 380V girişte ise 240Voltta bırakır. Bu durumda röle kontağından çok yüksek akım geçeceğinden röle kontakları bozulur. Alternatör, regülatör ve sisteme bağlı diğer alıcılar için son derece sakıncalı olan bu işlemler kesinlikle yapılmamalıdır.

ELO Jeneratör Voltaj Regülatörün çalışma prensibi:

Alternatör dönmeye başlaması ile birlikte artık mıknatıslanmadan doğan gerilim (remenans gerilimi) regülatör içindeki rölenin kapalı kontağı üzerinden yarım dalga doğrultularak saha sargısına gönderilir. Alternatör çıkış voltajı yeterince tırmandığında röle çeker ve regülasyon görevini yarı iletken grubuna devreder. Bu sebeple, düşük remenans gerilimine sahip alternatörlerdeki saha voltajı yetersizliğinden voltaj yükselmemesi problemi ve start esnasında akü ile uyarım ihtiyacı gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmış olur.

Ayarlanması:

1. Ayar sırasında alternatör tam devrinde dönmeli ve yüksüz olmalıdır.
2. "VOLT" trimpotu ile voltaj istenilen değere getirilir.
3. Küçük yüklerden başlayarak kademeli olarak sisteme yük bindirilir. Bu sırada çıkış voltajı gözlenir.
4. Çıkış voltajında salınım var ise, "SEVİYE" trimpotu eksi yöne çevrilerek takviye edici voltaj miktarı azaltılır ve salınım yok edilir. Devreye yük girdiğinde çıkış voltajı düşüyor ise "SEVİYE" trimpotu + yöne çevrilerek takviye edici voltaj miktarı artırılır ve böylece voltaj düşmesi engellenir.
5. Bu ayarlardan sonra, yüksüz çıkış voltajı tekrar kontrol edilerek gerekli düzeltme aynı sıra ile yapılır.